


Esimerkki kiinteistön vesimittarin tilantarpeesta Exempel på utrymmesbehov för fastighetens vattenmätare

Kiinteistön vesimittari varustetaan yksisuuntaventtiilillä
Fastighetens vattenmätare utrustas med en enkelriktningsventil

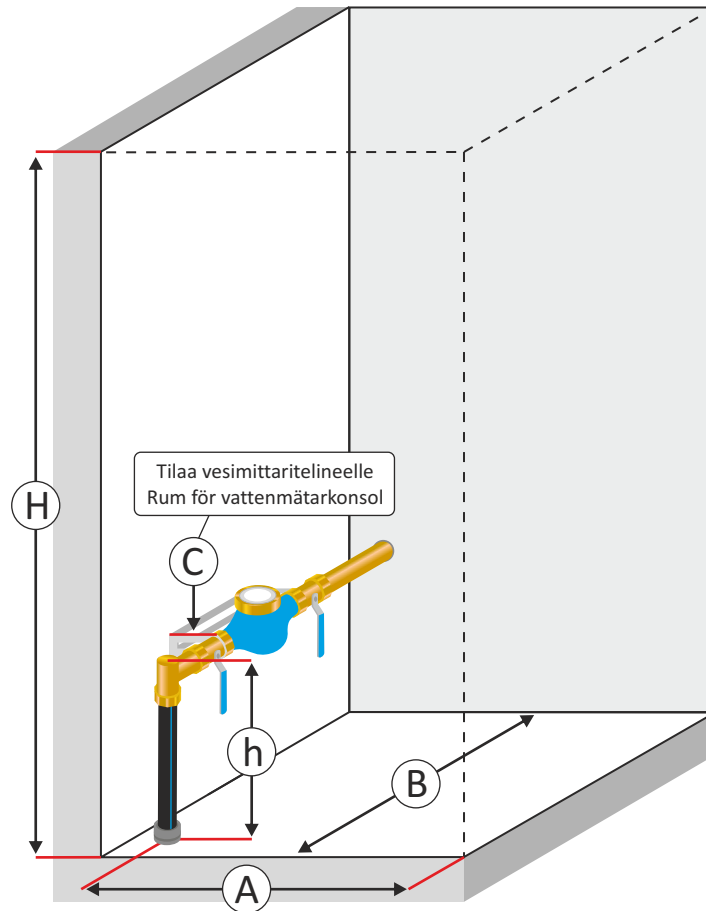

Tilan suuruuden määrittämiseksi voidaan käyttää seuraavia ohjearvoja:
För att bestämma utrymmets storlek kan följande regelvärden användas:

| Normivirtaamien Normflödets summa Q dm ³ /s | A mm | B mm | C mm | H mm | h mm |
|---|---------|---------|------------|---------|----------|
| $Q \leq 4$ | > 600 | > 800 | ≥ 80 | > 1600 | 150-1000 |
| $4 < Q \leq 20$ | > 600 | > 800 | ≥ 90 | > 1600 | 150-1000 |
| $20 < Q \leq 60$ | > 600 | > 800 | ≥ 130 | > 1600 | 150-1000 |
| $60 < Q$ | > 900 | > 2500 | ≥ 350 | > 2000 | 300-800 |