


Mansikkasaaren vedenlaatu

pmy/mpn/100ml

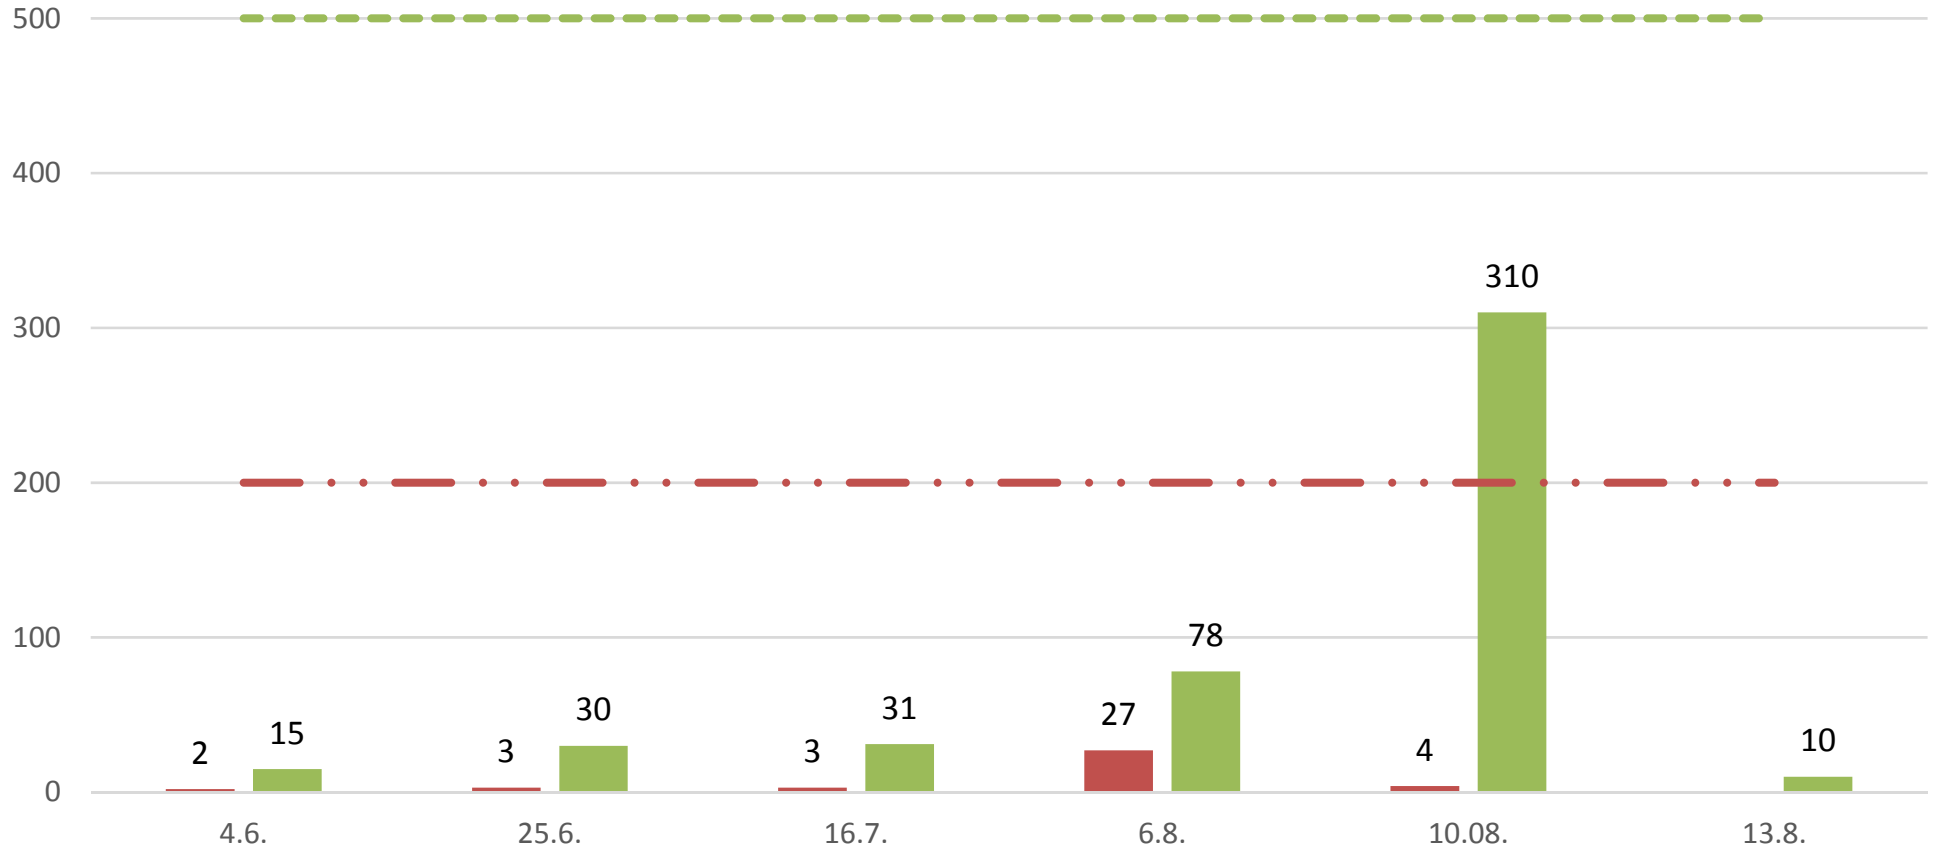

Suolistoperäiset enterokokit
• suolistop.entr. Laatuvaatimus <200

Escherichia coli
e.coli laatuvaatimus <500