VAASAN VESI
VASA VATTEN

Rehevyystason muutos Vaasan edustan merialueella

(BotniaLab Oy on suorittanut vesianalyysit)

Klorofylli-a
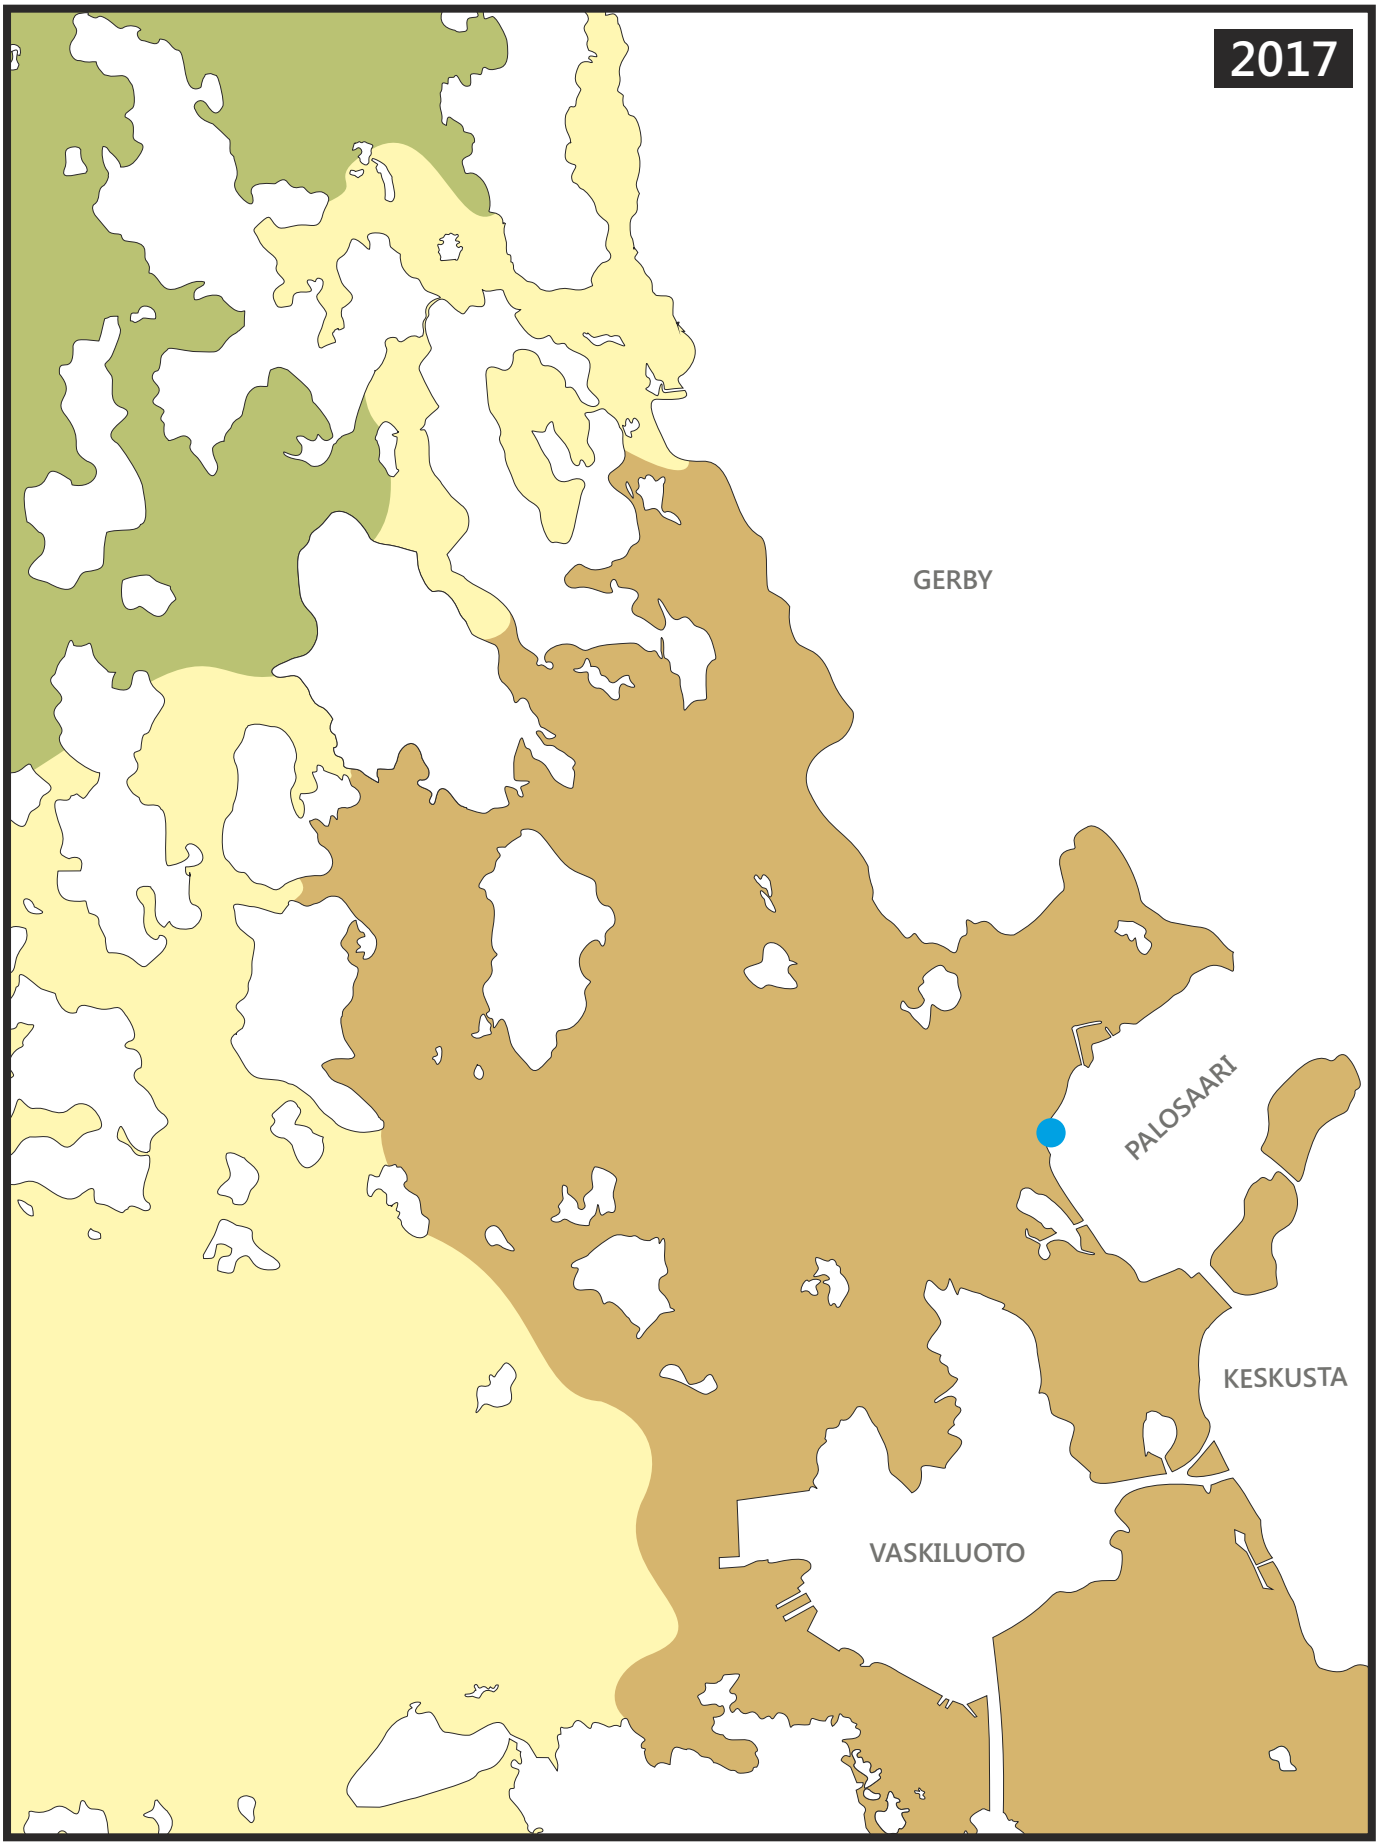
Hyvin rehevä:	kl-a 30-100 µg/l
Rehevä:	kl-a 10-30 µg/l
Lievästi rehevöitynyt:	kl-a 5-10 µg/l
Rehevöitymässä:	kl-a 2-5 µg/l
Karu:	kl-a <2 µg/l
	Påttin puhdistamo